

KaControl[®]

KNX-Gebäudeautomation

Gebäudeautomation


KaControl

KaController/Raumfühler vorhanden

Bei jedem Gerät mit einer montierten KNX-Schnittstellenkarte muss der Parameter P054 auf „1“ gesetzt werden.

Kampmann KaControl -C1 Gerät

Raumregelung n

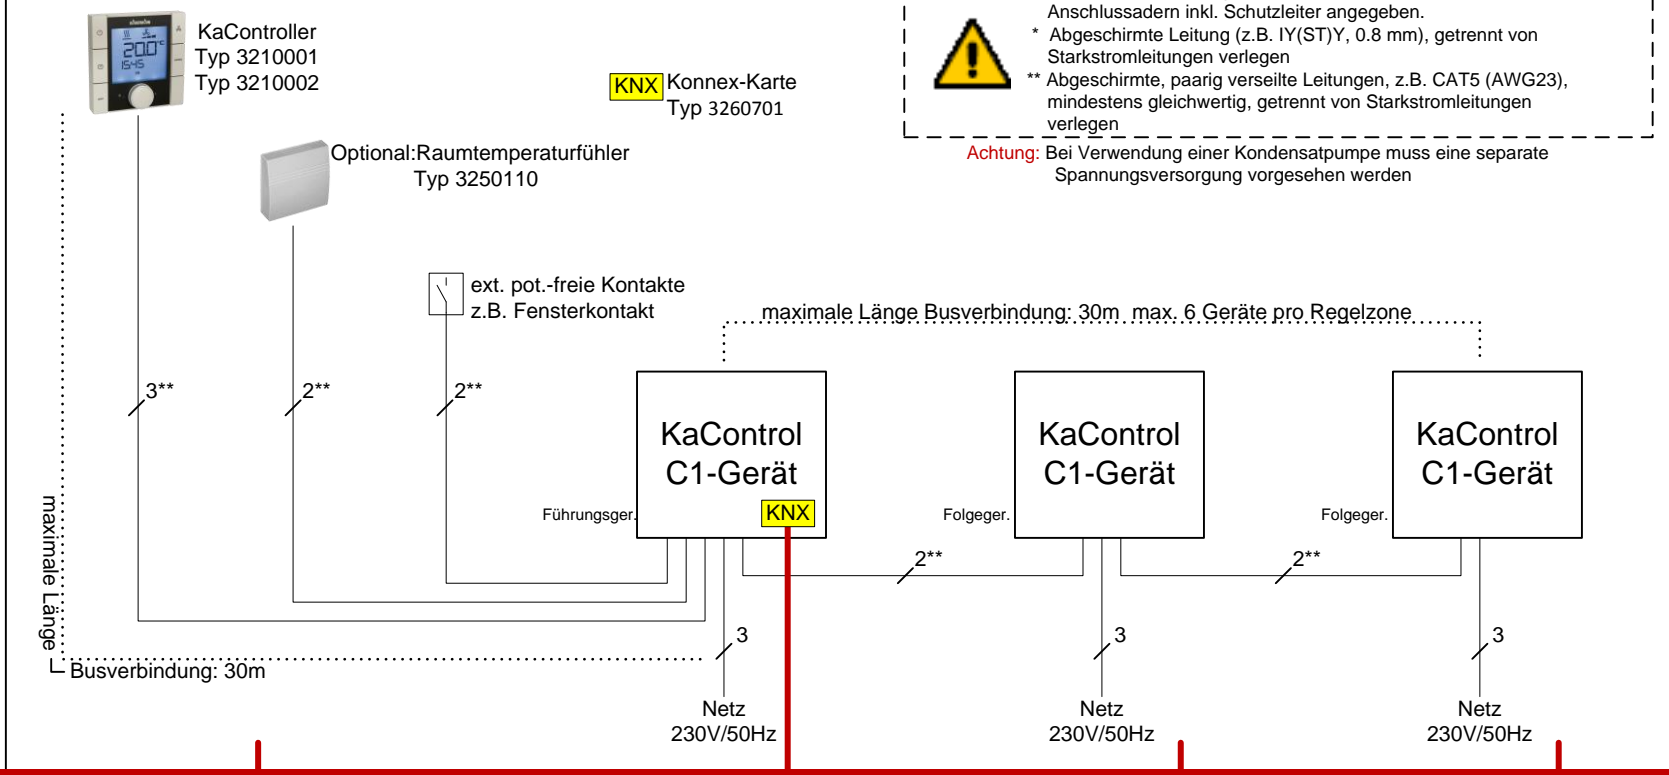

KNX

Raumfühler Wert vom KNX


Bei jedem Gerät mit einer montierten KNX-Schnittstellenkarte muss der Parameter P054 auf „1“ gesetzt werden.

1kOhm und 10kOhm Widerstände liegen dem KaController zur Inbetriebnahme Typ3210005 bei.

Kampmann KaControl -C1 Gerät

(Raumfühlerwert wird vom KNX an die Geräte übermittelt)

Raumregelung n

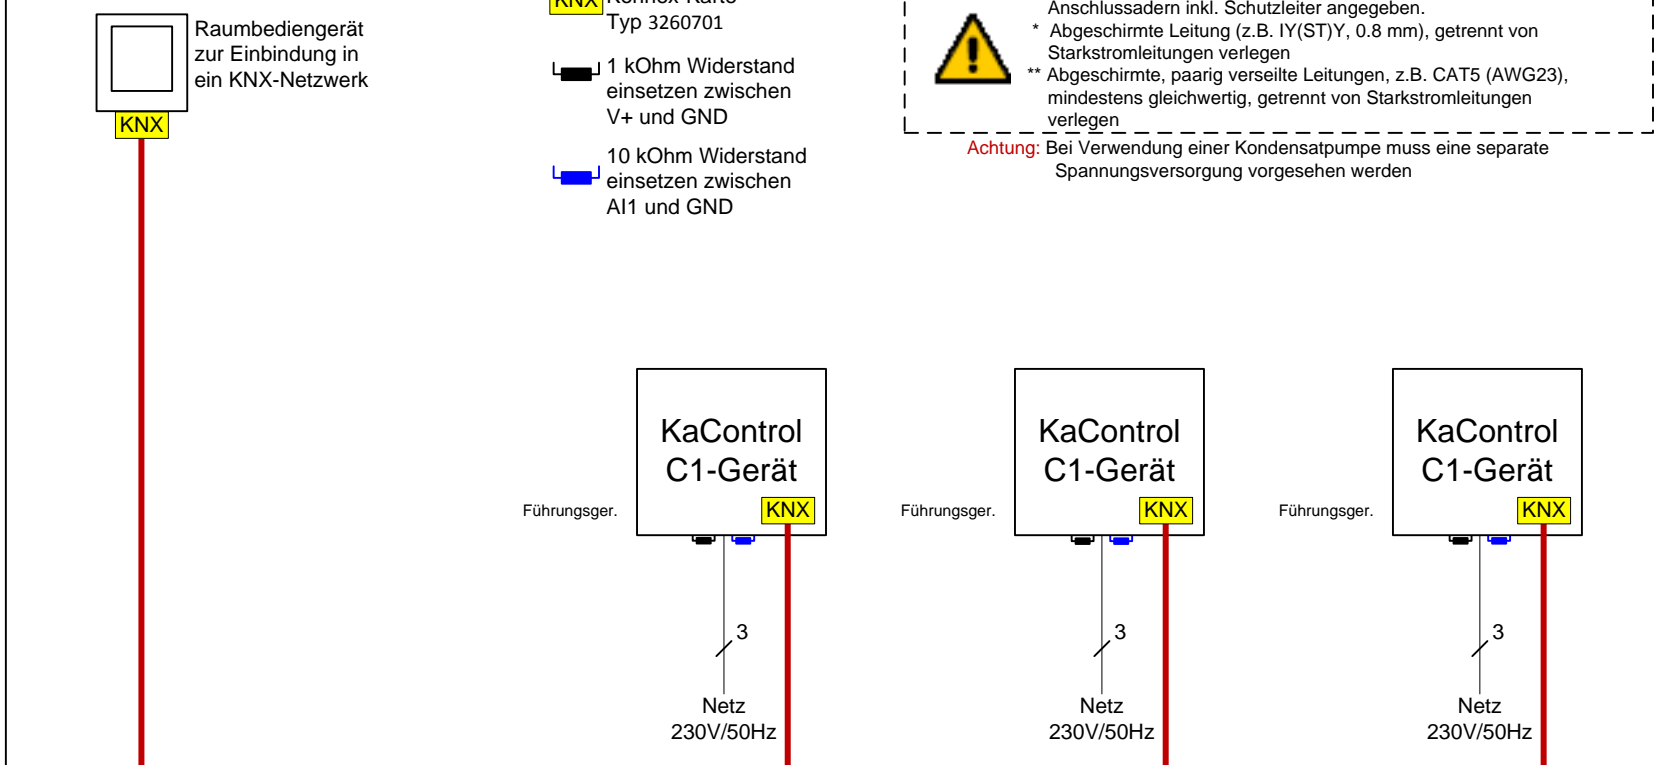

KNX